


עמוד 1 מתוך 5

הזנה B

הזנה A


אזהרה

יש לקבוע הגנה על 2.4 אמפר
שימוש בהגנה אחרת תבטל אחריות!



אזהרה



יש לקבוע הגנה על 2.4 אמפר
שימוש בהגנה אחרת תבטל אחריות!



ELNET-CO (ATS)
בקר חיבור 2 הזנות

CIRCUIT
BREAKER
B
SELECT FROM
NEXT PAGES

מפסק ממונע
הזנה B




הפעלת גנרטורים

אזעקה

NC

NO

אופציה: מצבר חיצוני
להפעלת מערכת
ללא חשמל



CIRCUIT
BREAKER
A
SELECT FROM
NEXT PAGES

מפסק ממונע
הזנה A






הפסקת חירום
תקלת זרם יתר
משוב גנרטור תקין
החלפת עדיפות A/B
עדיפות A
OFF = A




Company :	Control Applications	
Name :	ElnetCo Wiring Diagram	
Rev :	CO20 23.9	Page 1/5
Date :	20/07/2021	

עמוד 2 מתוך 5

חיבור מפסקים ממונעים - ספקים שונים

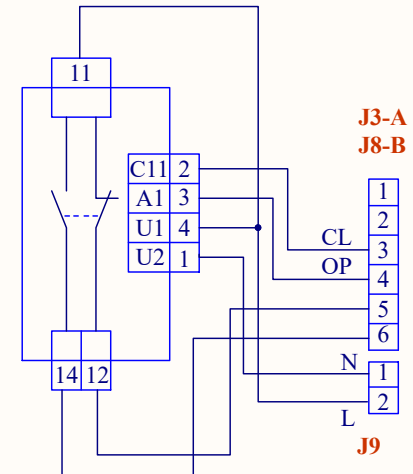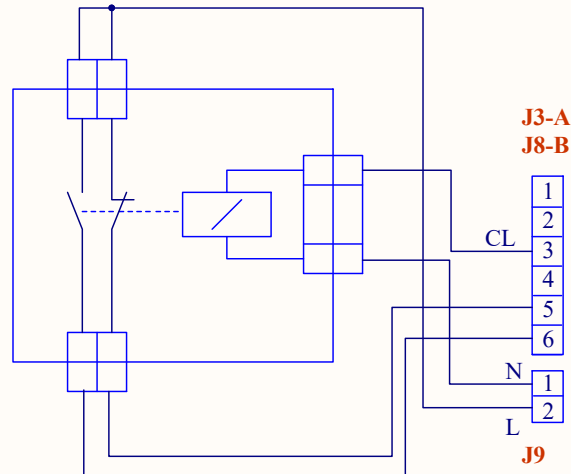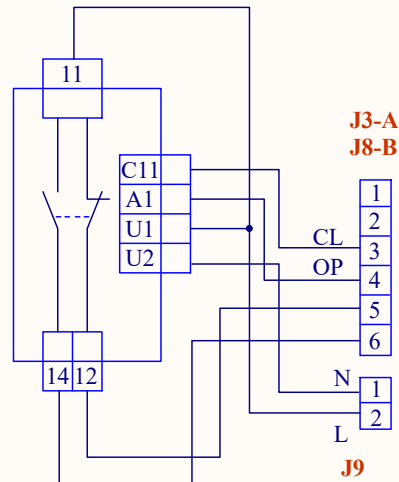


חיבור מגענים

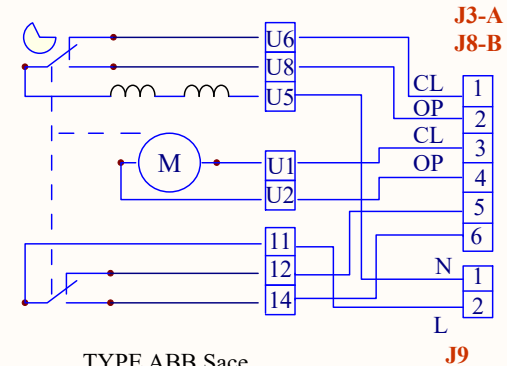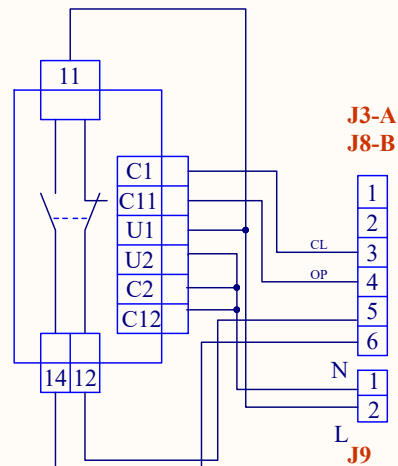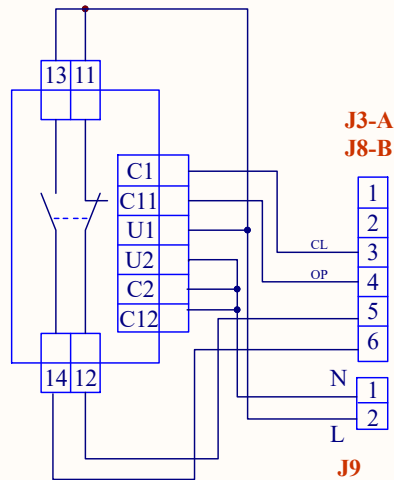

Company :	Control Applications	
Name :	ElnetCo Wiring Diagram	
Rev :	CO20 23.9	Page 2/5
Date :	20/07/2021	

עמוד 3 מתוך 5


חיבור מפסקים ממונעים - ספקים שונים

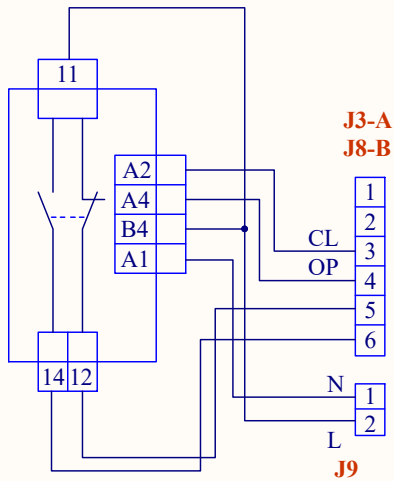

SCHNEIDER
NSX100-630

*** Must Install Module OF1**


יש לקצר מהדקים B2-B4 (או להתקין מודול SDE)

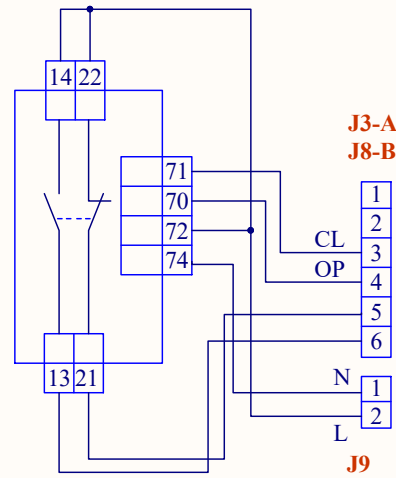


EATON
KLOCKNER-MOELLER

*** Must Use Contactor Mode**


NZM1-NZM4 NZM6-NZM7
NZM10

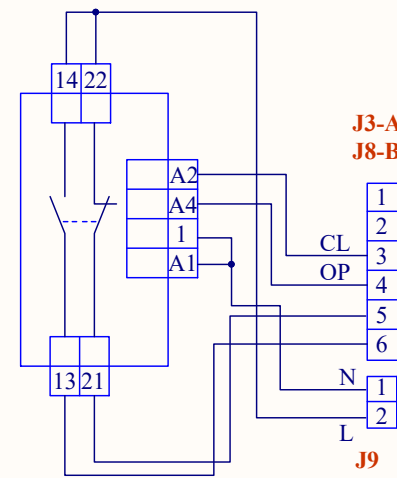


GENERAL ELECTRIC
FD FRAME: 63-160A
FE FRAME: 160-250A

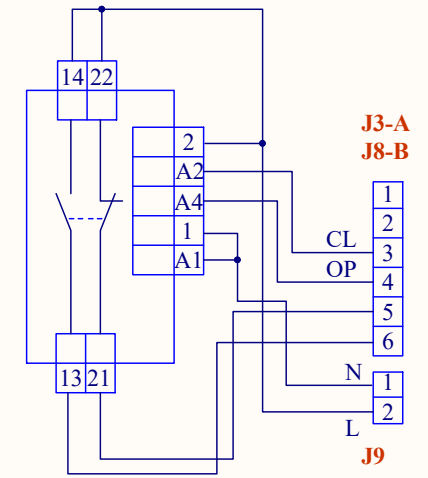


GENERAL ELECTRIC
FD FRAME: 400-630A

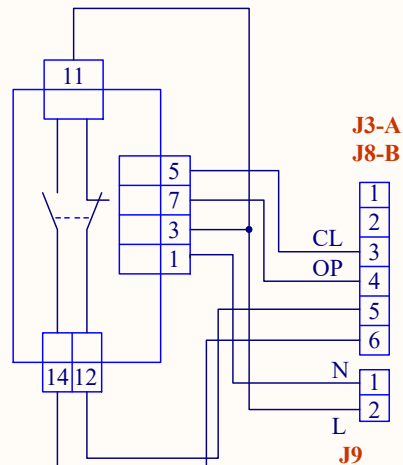


LEGRAND
DPX3
160A, 250A

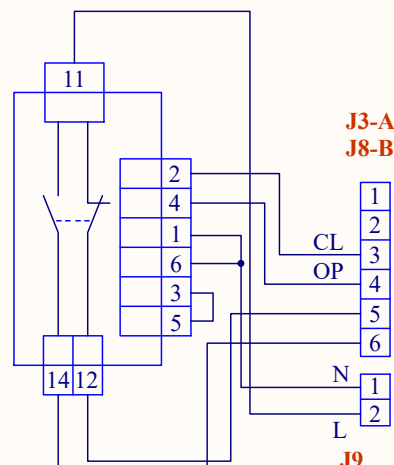

LEGRAND OLD
DPX3
250A-650A

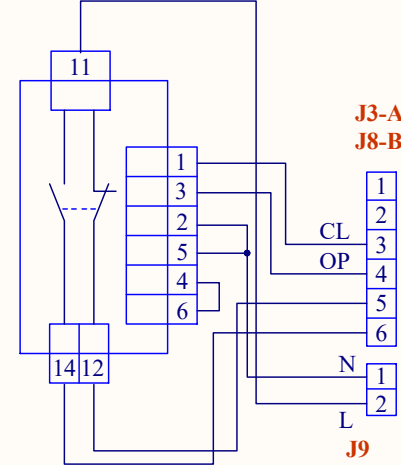

LEGRAND NEW
DPX3 *** Must Set Delay-Off Timer**
250A-650A

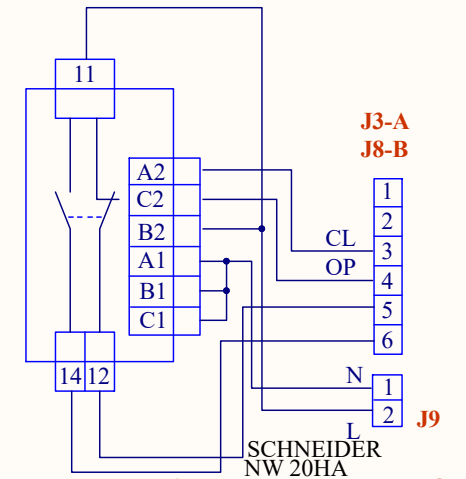


*** Must Install Module OF1**

Company :	Control Applications	
Name :	ElnetCo Wiring Diagram	
Rev :	CO20 23.9	Page 3/5
Date :	20/07/2021	

עמוד 4 מתוך 5


חיבור מפקסים ממונעים - ספקים שונים

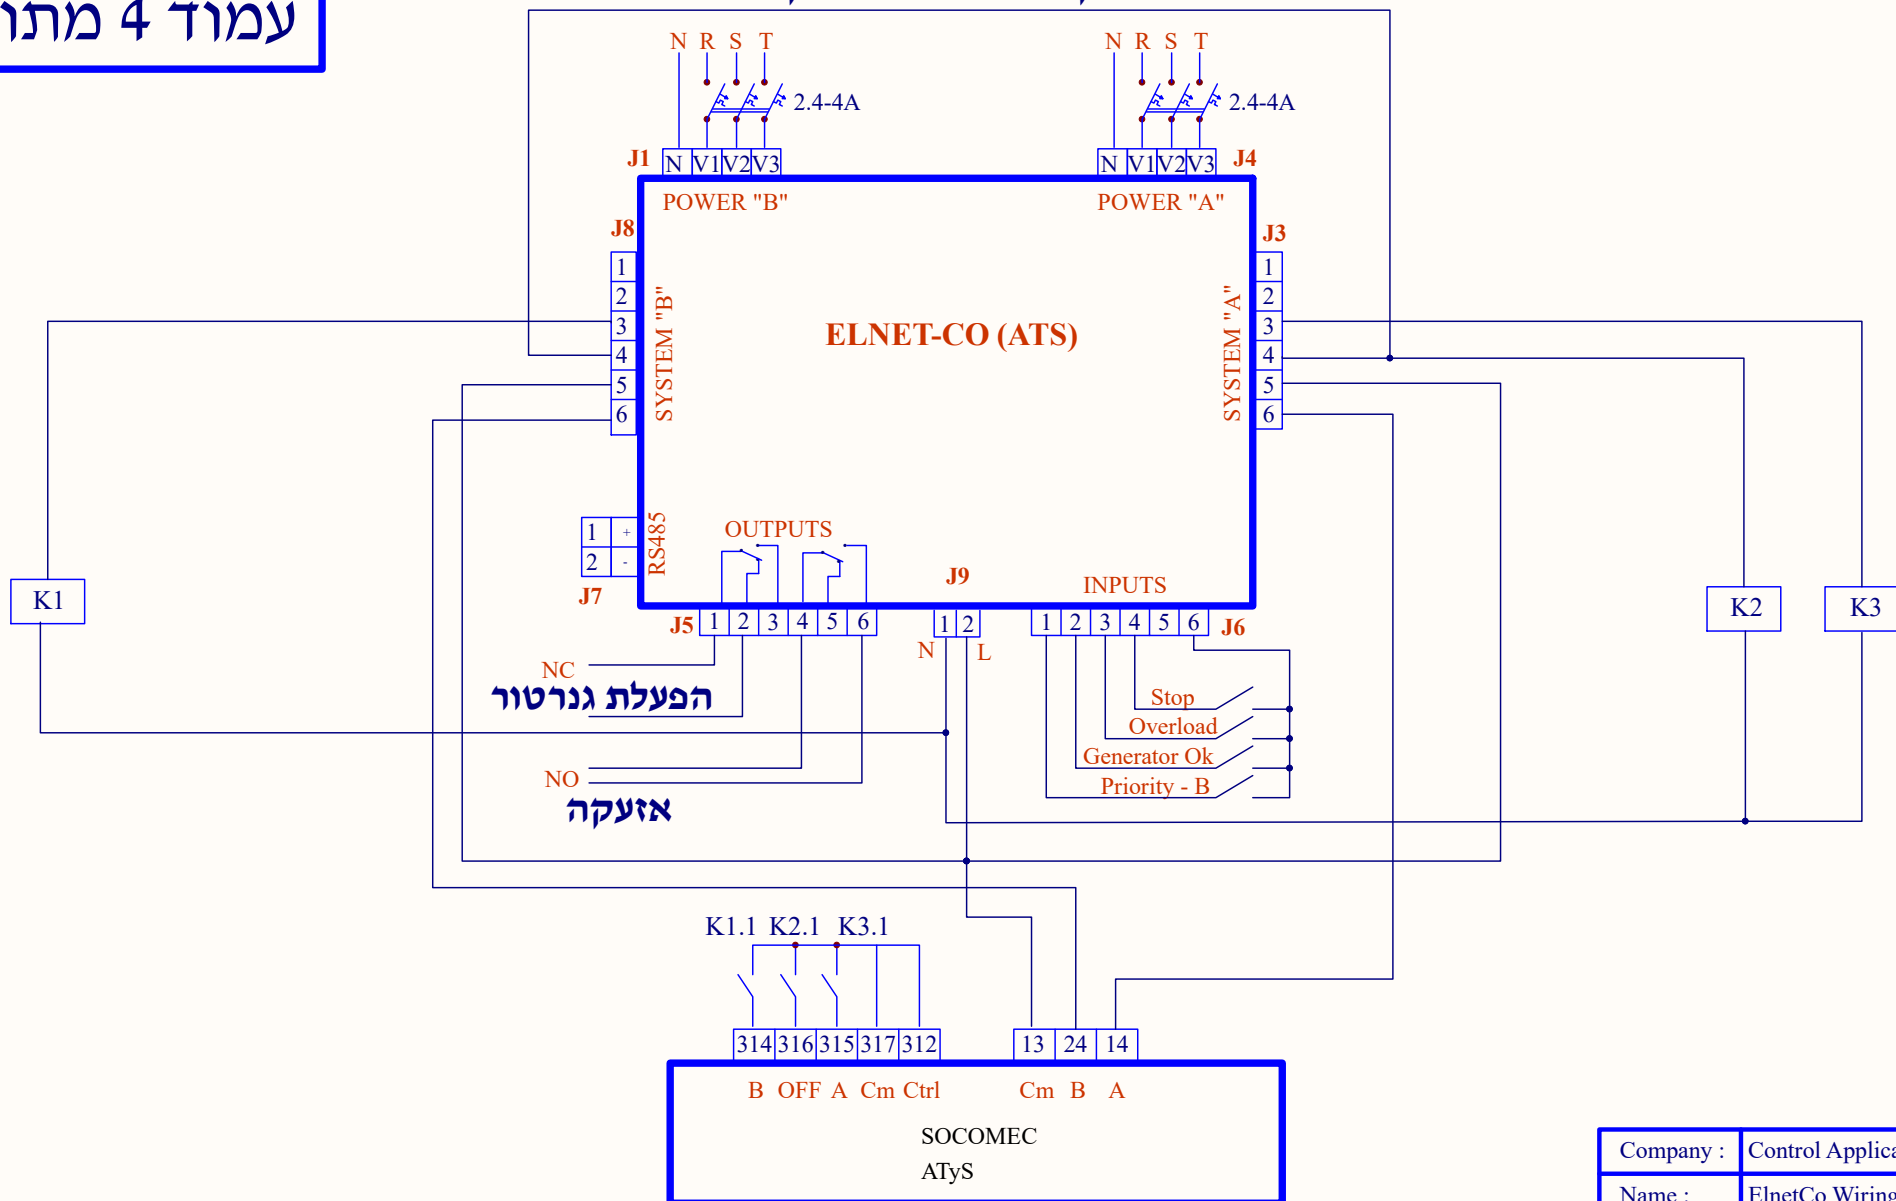

Company :	Control Applications	
Name :	ElnetCo Wiring Diagram	
Rev :	CO20 23.9	Page 4/5
Date :	20/07/2021	

עמוד 5 מתוך 5

חיבור מפסקים ממונעים - ספקים שונים

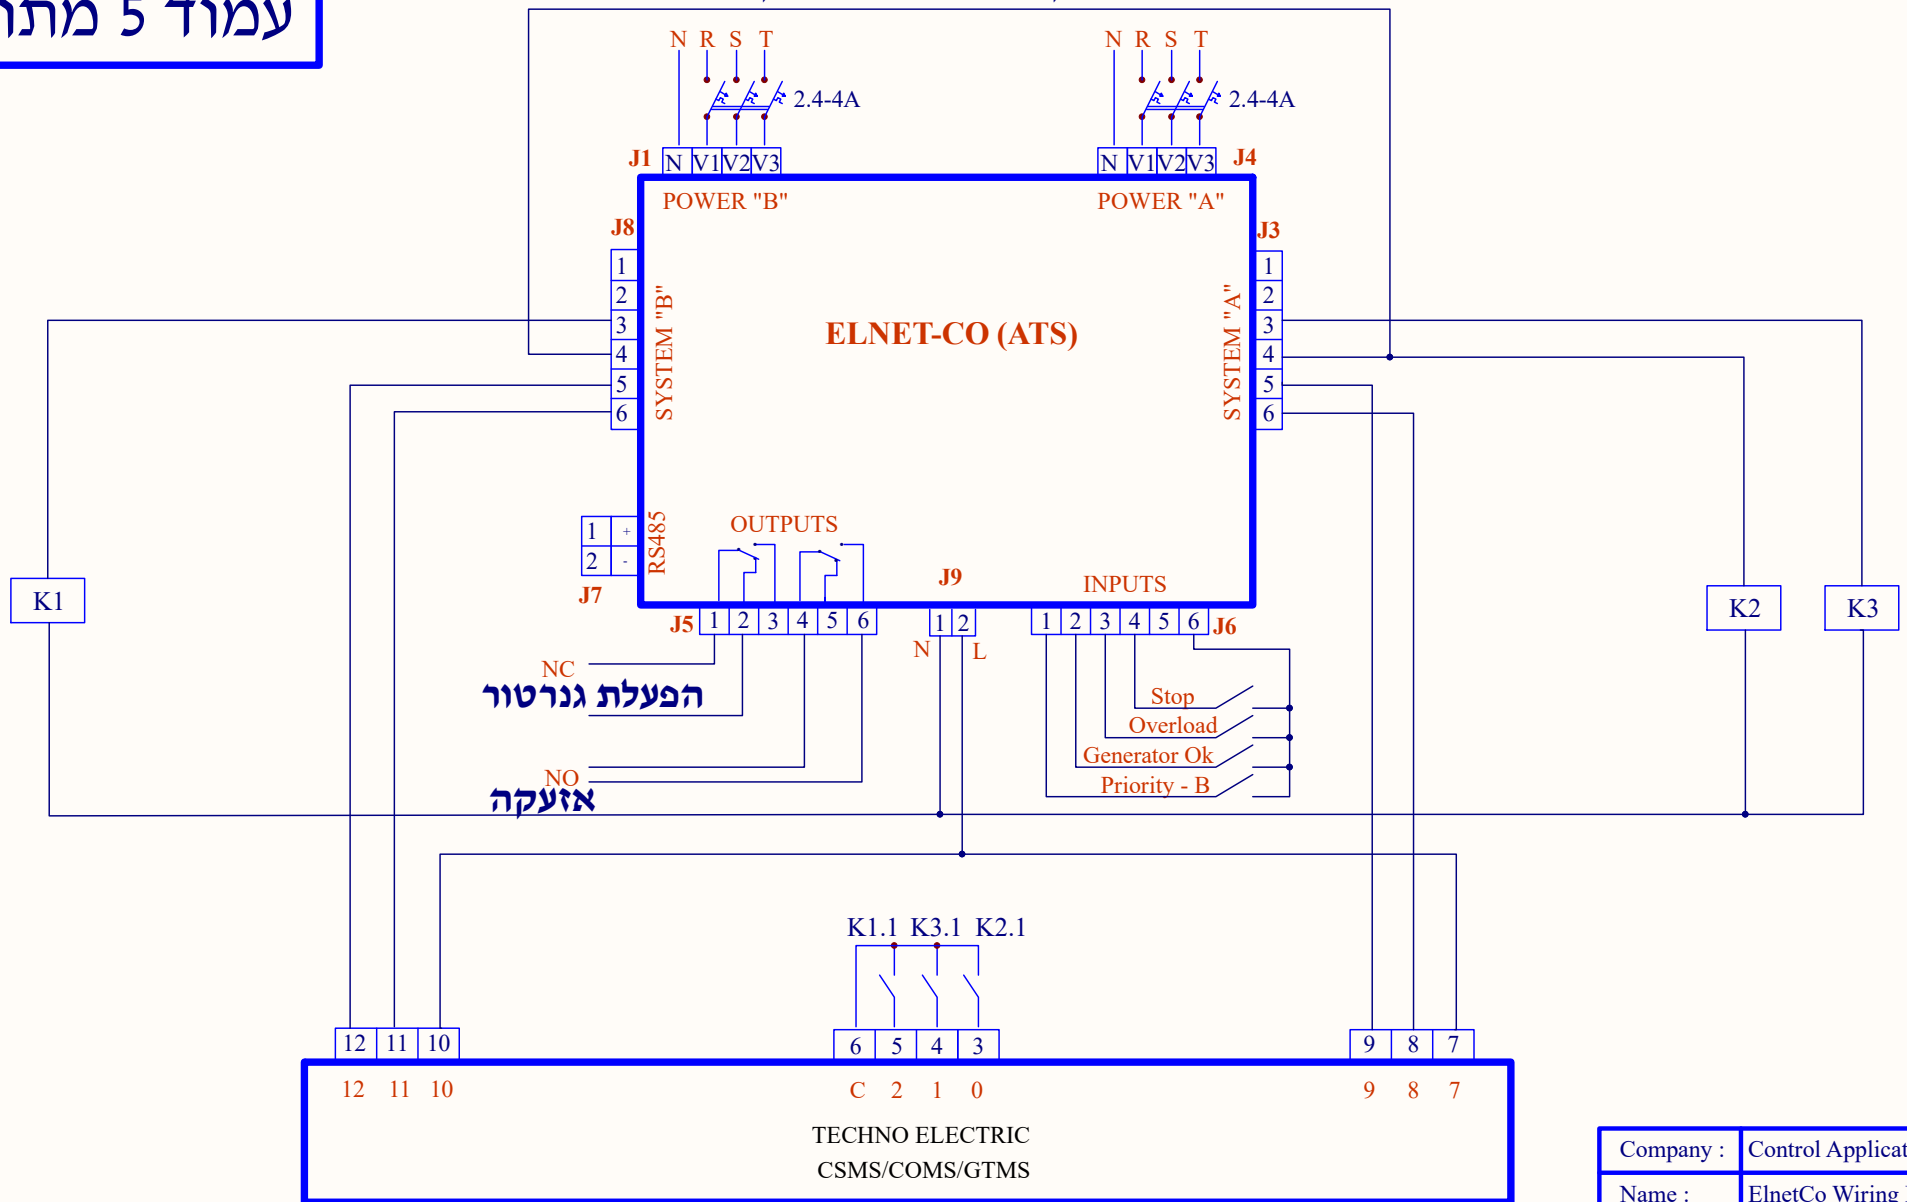

Company :	Control Applications	
Name :	ElnetCo Wiring Diagram	
Rev :	CO20 23.9	Page 5/5
Date :	20/07/2021	